



- DCSV
- Mini
- S
- SCAV

ANOMALIE : *Les câbles ont été débranchés des borniers débrochables*  
*Quel est l'ordre de branchement ?*

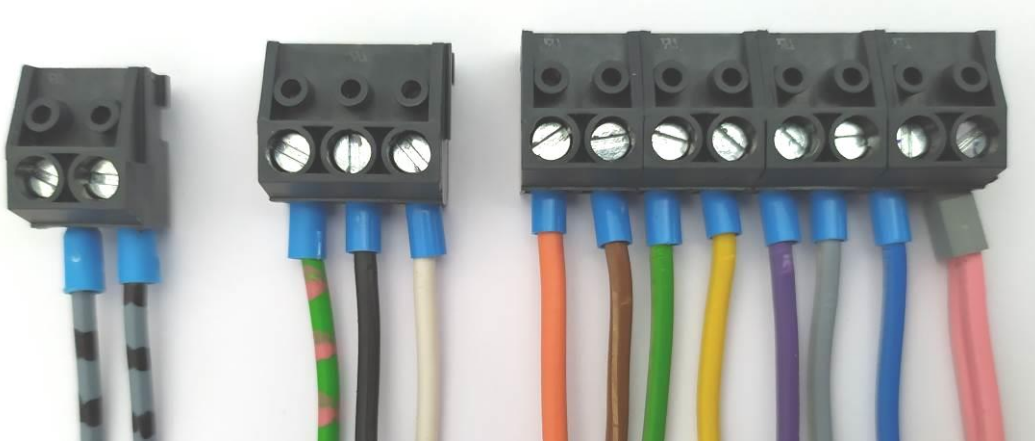

ATTENTION : LAISSER LES 3 BORNERS INDEPENDANT

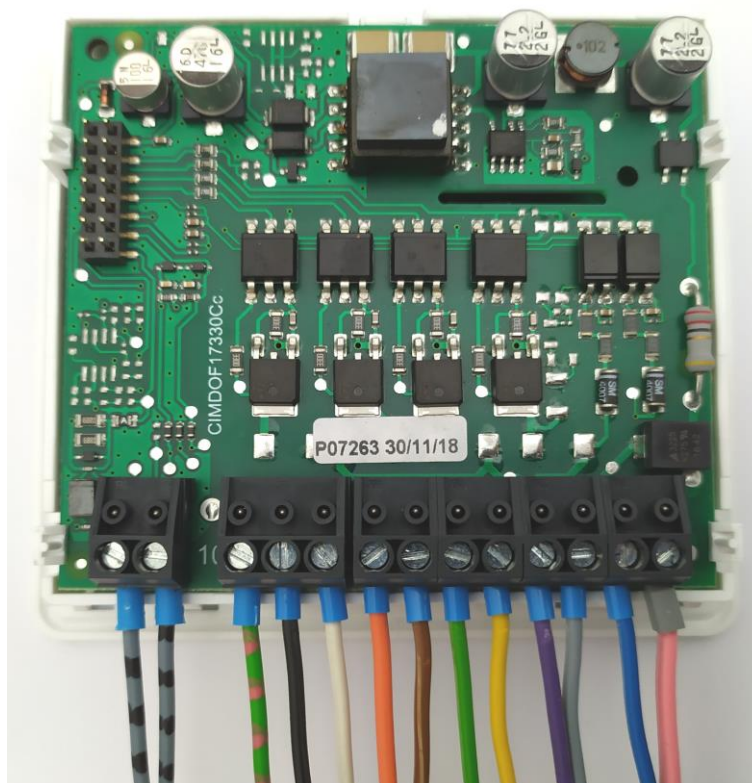

*Le fil orange n'est présent que pour les chaudières de 24 et 27 kW (DCSV) et sur les chaudières de plus de 30 kW (Série S).*

*Le fil ver/rose est présent avec l'option REGULC (Sonde extérieure – afficheur de couleur gris)*